


白煙防止；熱風発生装置・熱風炉
出口温度；400度
使用燃料；13A・天然ガス
出口制御；温度比例制御

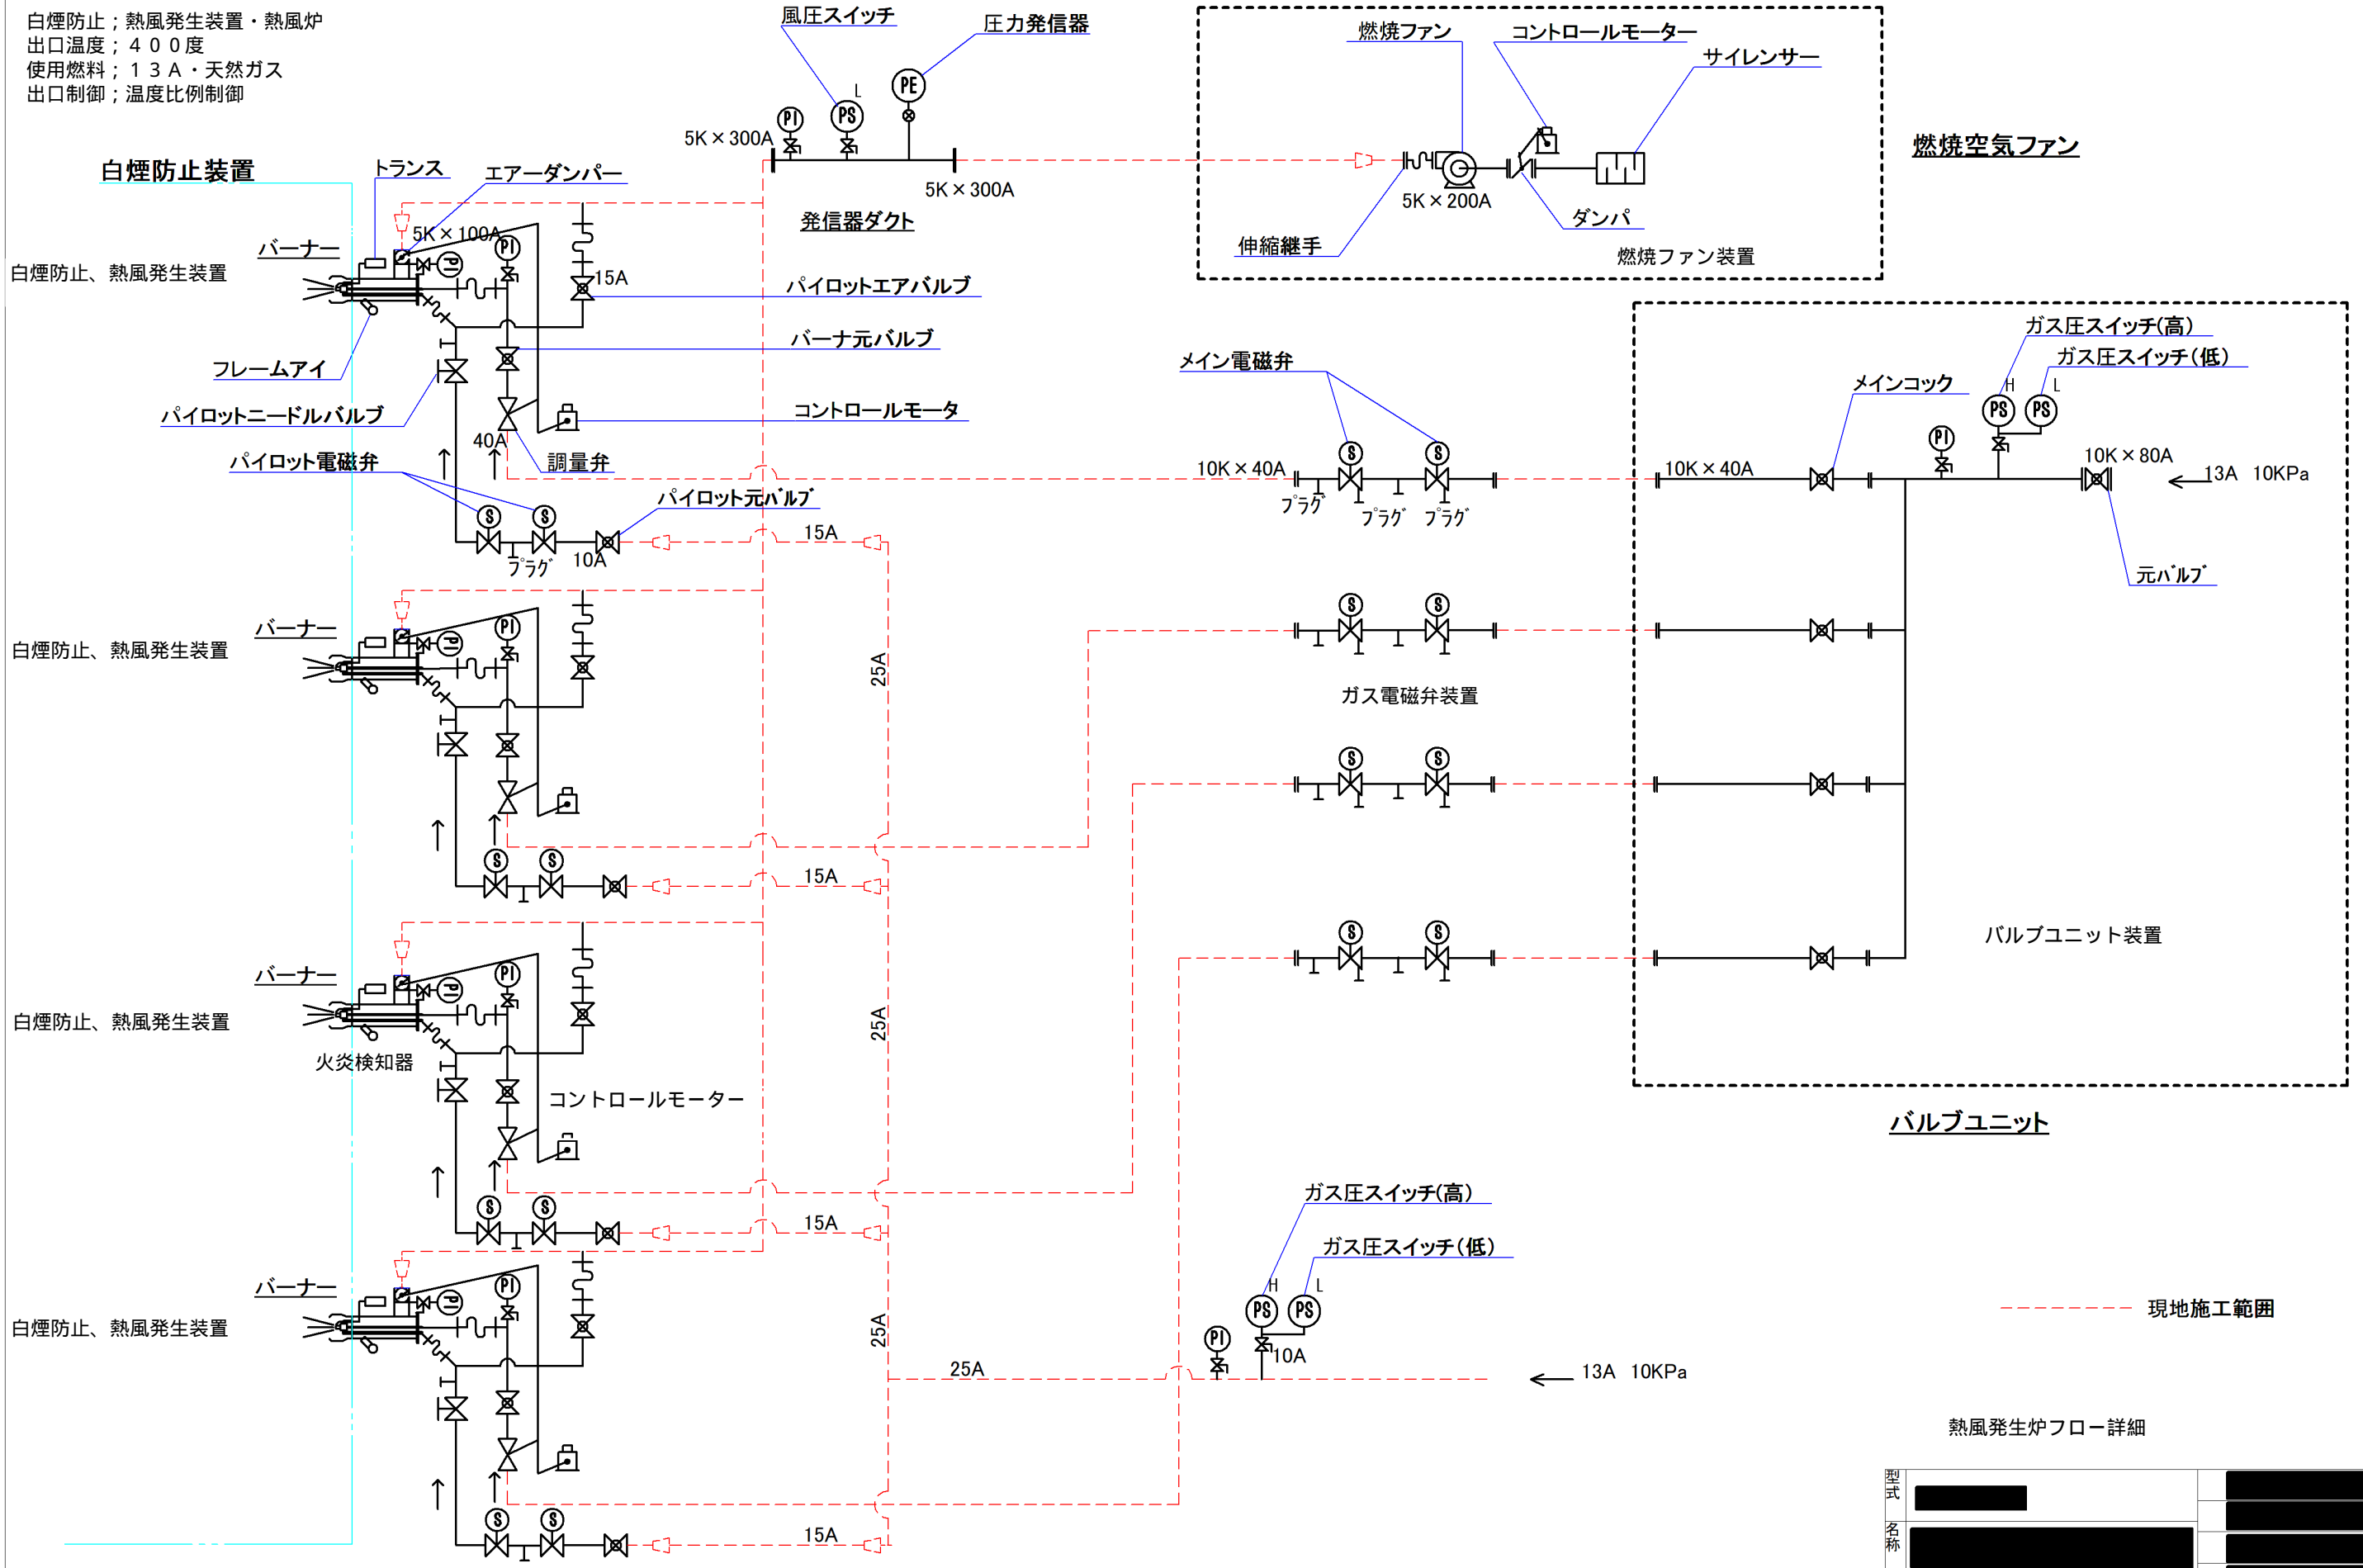

熱風発生炉フロー詳細

型式	[Redacted]		
名称	[Redacted]		
承認	製図	尺度	23.10.20
	図番 [Redacted]		
中央技研株式会社			