


加熱炉、熱風発生装置  
燃料；13A  
温度；1250度  
制御；比例  
鍛造炉、1600SWライニング

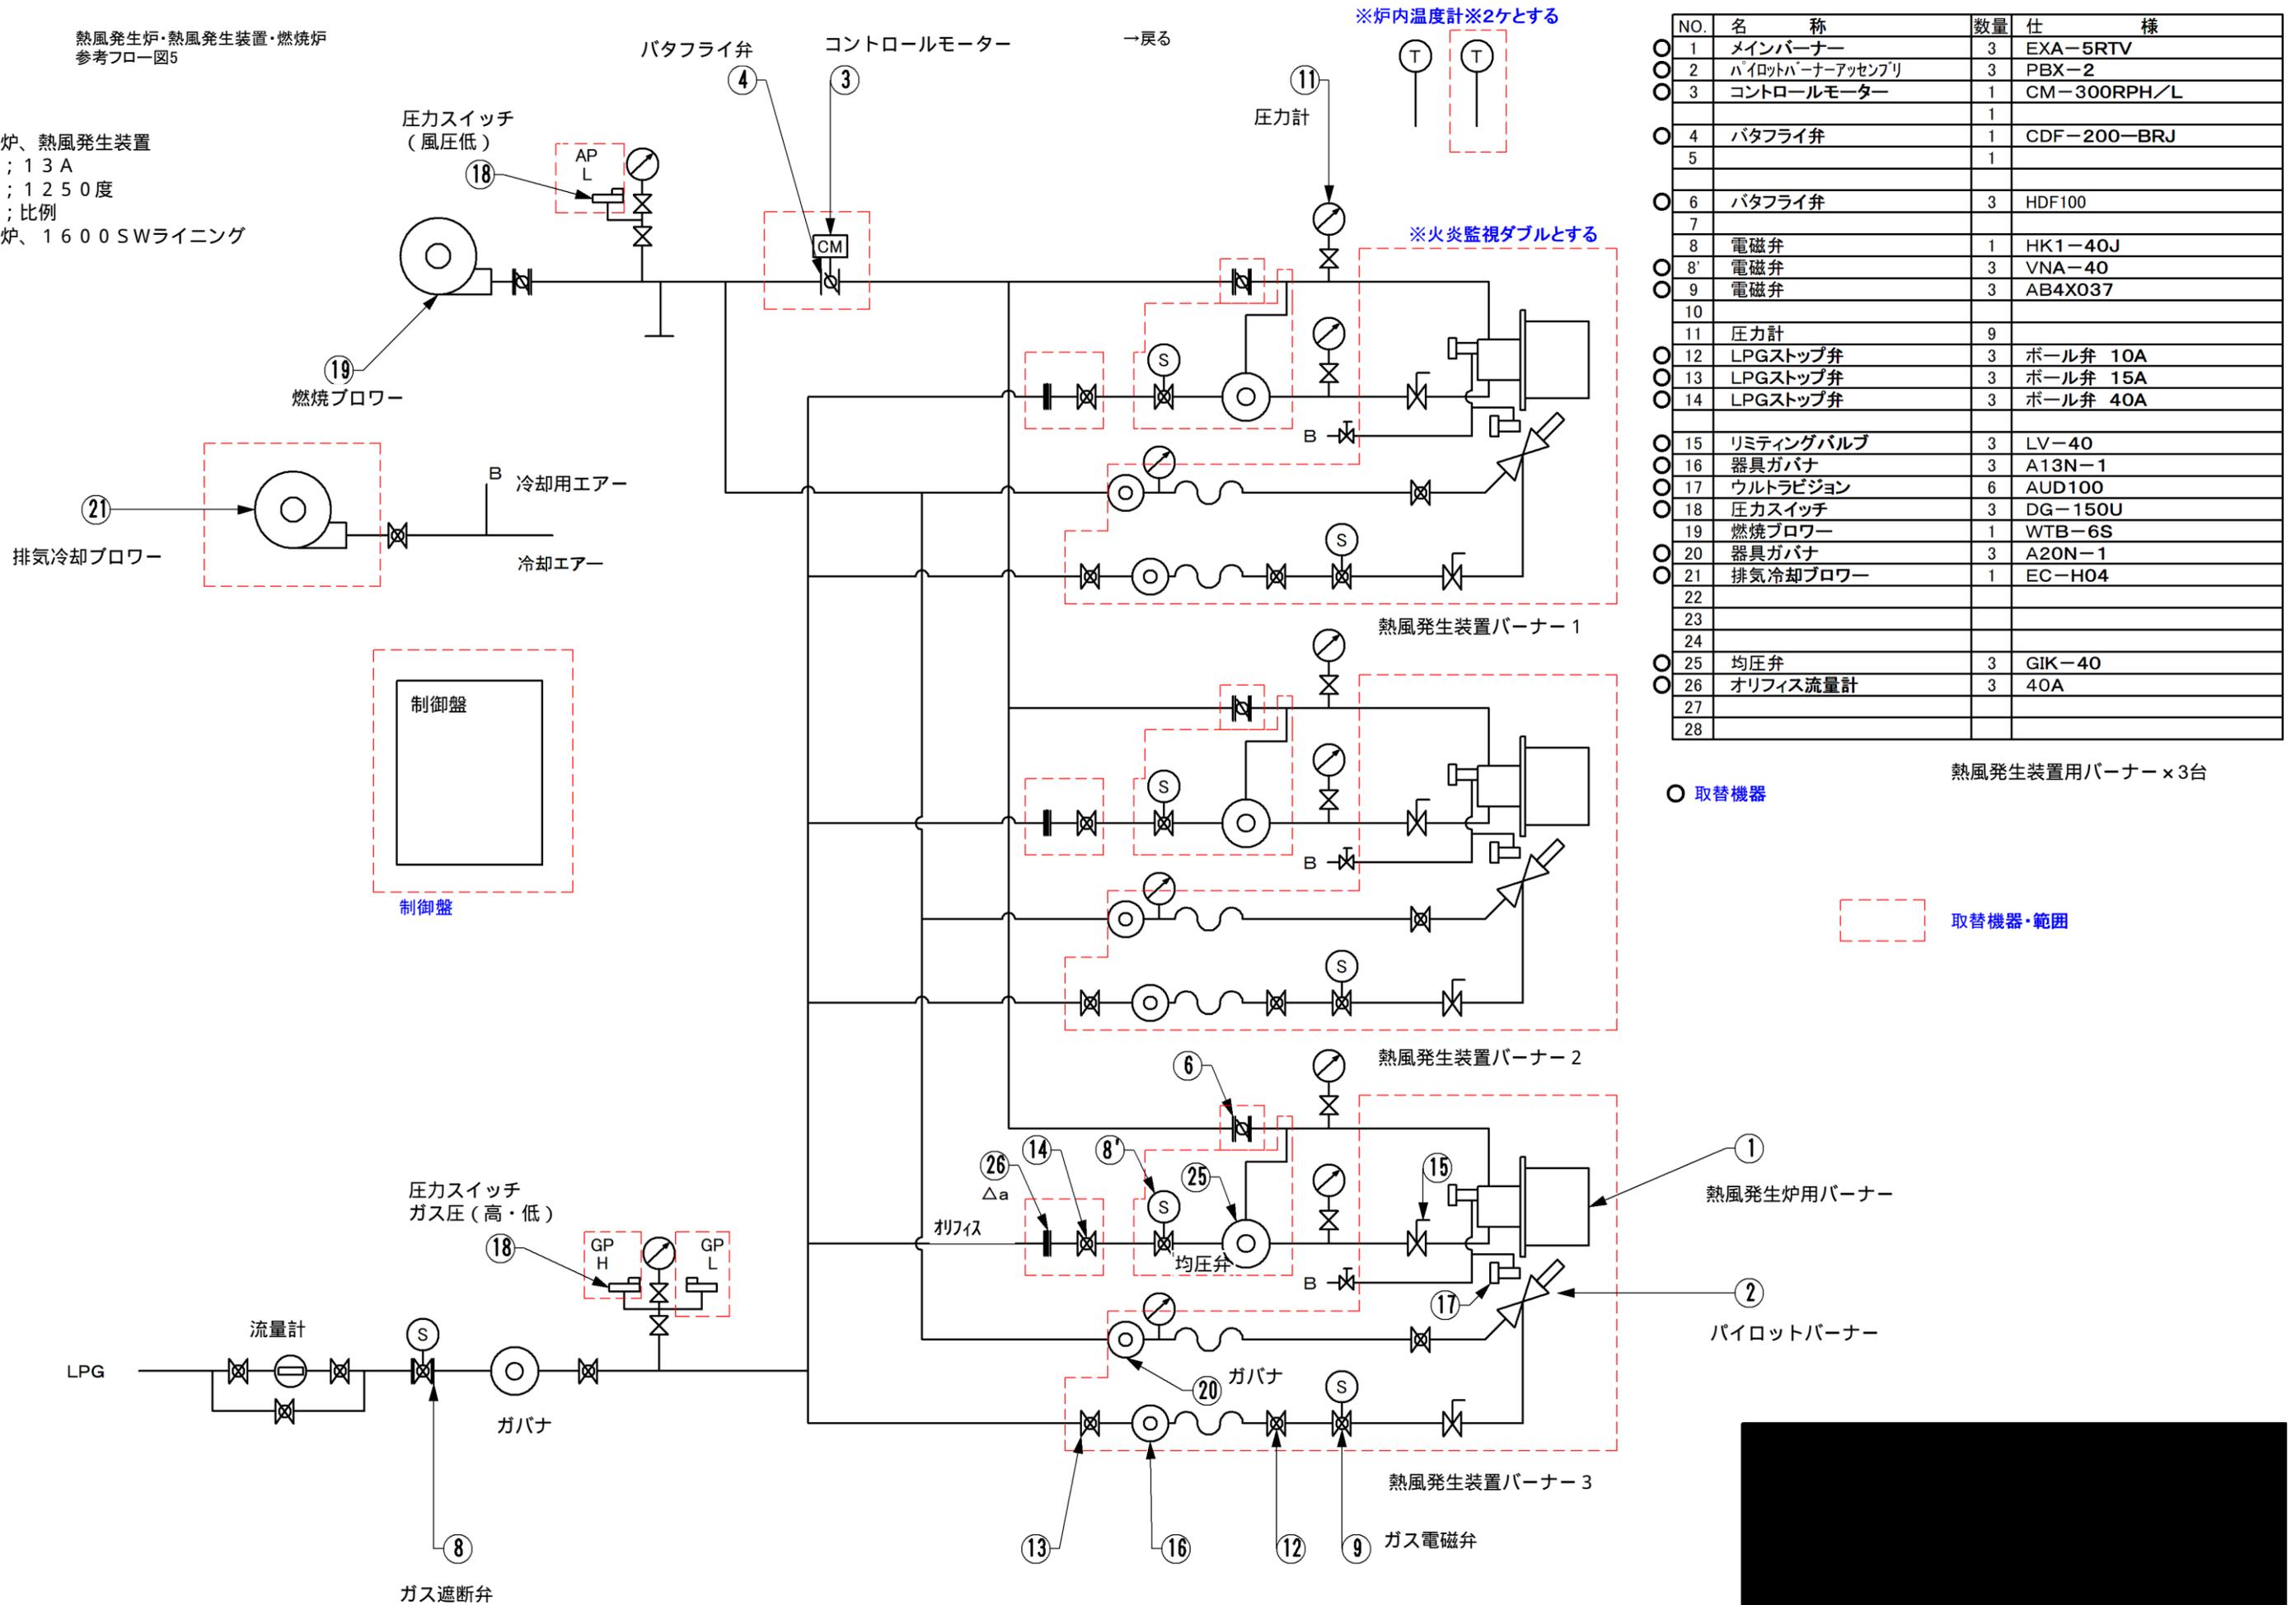

NO.	名 称	数量	仕 様
○ 1	メインバーナー	3	EXA-5RTV
○ 2	パイロットバーナーアセンブリ	3	PBX-2
○ 3	コントロールモーター	1	CM-300RPH/L
		1	
○ 4	バタフライ弁	1	CDF-200-BRJ
5		1	
○ 6	バタフライ弁	3	HDF100
7			
8	電磁弁	1	HK1-40J
○ 8'	電磁弁	3	VNA-40
○ 9	電磁弁	3	AB4X037
10			
11	圧力計	9	
○ 12	LPGストップ弁	3	ボール弁 10A
○ 13	LPGストップ弁	3	ボール弁 15A
○ 14	LPGストップ弁	3	ボール弁 40A
○ 15	リミティングバルブ	3	LV-40
○ 16	器具ガバナ	3	A13N-1
○ 17	ウルトラビジョン	6	AUD100
○ 18	圧カスイッチ	3	DG-150U
○ 19	燃焼ブLOWER	1	WTB-6S
○ 20	器具ガバナ	3	A20N-1
○ 21	排気冷却ブLOWER	1	EC-H04
22			
23			
24			
○ 25	均圧弁	3	GIK-40
○ 26	オリフィス流量計	3	40A
27			
28			

熱風発生装置用バーナー × 3台

○ 取替機器

取替機器・範囲

熱風発生炉用バーナー

パイロットバーナー